

Сводные по ценовым зонам данные о количестве и минимальной и максимальной установленной мощности из заявленных участниками КОММод на 2025 год проектов модернизации, в отношении которых выполнены установленные требования, с разбивкой по типам проектов модернизации

Ценовая зона	Количество ГТП, в отношении которых заявлены проекты, соответствующие требованиям, шт	Количество заявленных проектов, соответствующих требованиям, шт				Максимальная установленная мощность генерирующих объектов, МВт				Минимальная установленная мощность генерирующих объектов, МВт			
		Всего	в т.ч. генерирующих объектов, в отношении которых в составе проекта в качестве основных указаны мероприятия по модернизации			Всего	в т.ч. генерирующих объектов, в отношении которых в составе проекта в качестве основных указаны мероприятия по модернизации			Всего	в т.ч. генерирующих объектов, в отношении которых в составе проекта в качестве основных указаны мероприятия по модернизации		
			котельного оборудования	турбинного оборудования	котельного и турбинного оборудования		котельного оборудования	турбинного оборудования	котельного и турбинного оборудования		котельного оборудования	турбинного оборудования	котельного и турбинного оборудования
1 ЦЗ	77	161	19	120	22	14 486,9	903,0	11 520,7	2 063,2	14 244,1	903,0	11 307,7	2 033,4
2 ЦЗ	29	60	25	33	2	3 172,8	1 386,9	1 442,9	343,0	3 145,9	1 436,9	1 366	342,952
ИТОГО:	106	221	44	153	24	17 659,7	2 289,9	12 963,6	2 406,2	17 390,0	2 339,9	12 673,7	2 376,4

Для генерирующих объектов (условных ГТП), в отношении которых поданы две и более заявки с одинаковой установленной мощностью, и при этом в составе проектов указаны различные типы мероприятий по модернизации, для целей формирования сводных данных учитываются:

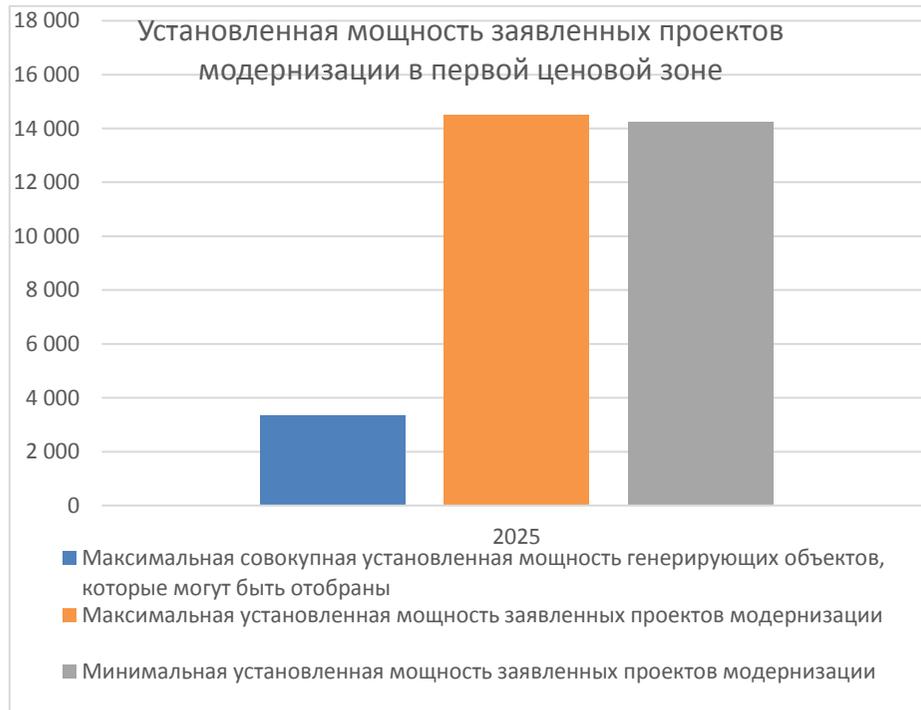
в первую очередь - заявки, содержащие мероприятия по модернизации котельного и турбинного оборудования,

во вторую очередь - заявки, содержащие мероприятия по модернизации только турбинного оборудования,

в третью очередь - заявки, содержащие мероприятия по модернизации только котельного оборудования.

1 ценовая зона

	2025
Максимальная совокупная установленная мощность генерирующих объектов, которые могут быть отобраны	3 349
Максимальная установленная мощность заявленных проектов модернизации	14 486,90
Минимальная установленная мощность заявленных проектов модернизации	14 244,10

**2 ценовая зона**

	2025
Максимальная совокупная установленная мощность генерирующих объектов, которые могут быть отобраны	791
Максимальная установленная мощность заявленных проектов модернизации	3 172,75
Минимальная установленная мощность заявленных проектов модернизации	3 145,85

